




#### 4. Nachweis Personenkontamination

Messgerät / Sonde : \_\_\_\_\_

$\alpha$  - Aktivität : \_\_\_\_\_ Imp/s

$\beta$  - Aktivität : \_\_\_\_\_ Imp/s

Lokalisierung : - kontaminierte Fläche als Schraffur unter Angabe der Höhe der Kontamination eintragen -

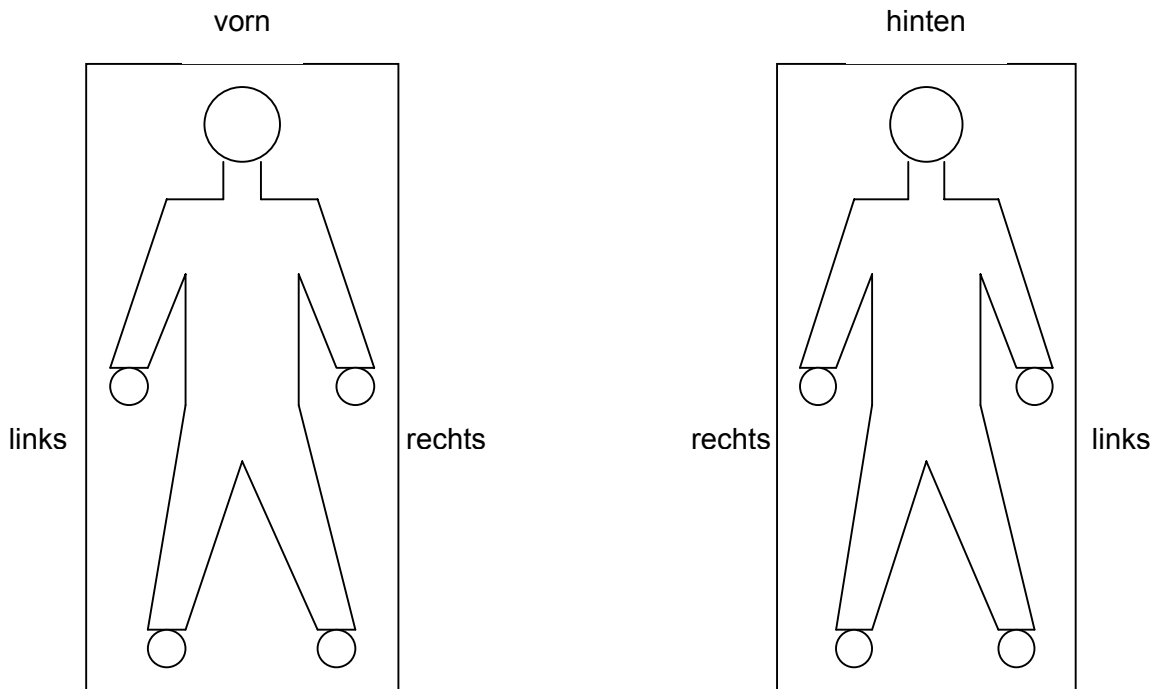

Wurde Kontamination beseitigt ?      ja      nein

Restkontamination , wo : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ Imp/s

Inkorporationsverdacht ?      ja      nein

Verletzungen : \_\_\_\_\_

- Dieses Nachweisblatt gilt nur in Verbindung mit dem während des Einsatz geführten Strahlenschutznachweisblatt ! -

Einsatzleiter : \_\_\_\_\_

Dienstvorgesetzter : \_\_\_\_\_

Gruppenführer : \_\_\_\_\_

( nach Auswertung  
Filmdosimeter )

Einsatzkraft : \_\_\_\_\_

Datum : \_\_\_\_\_

Datum/Uhrzeit : \_\_\_\_\_